


## Tværmontage, 2 lag Gyproc GFE 15 på stålunderlag

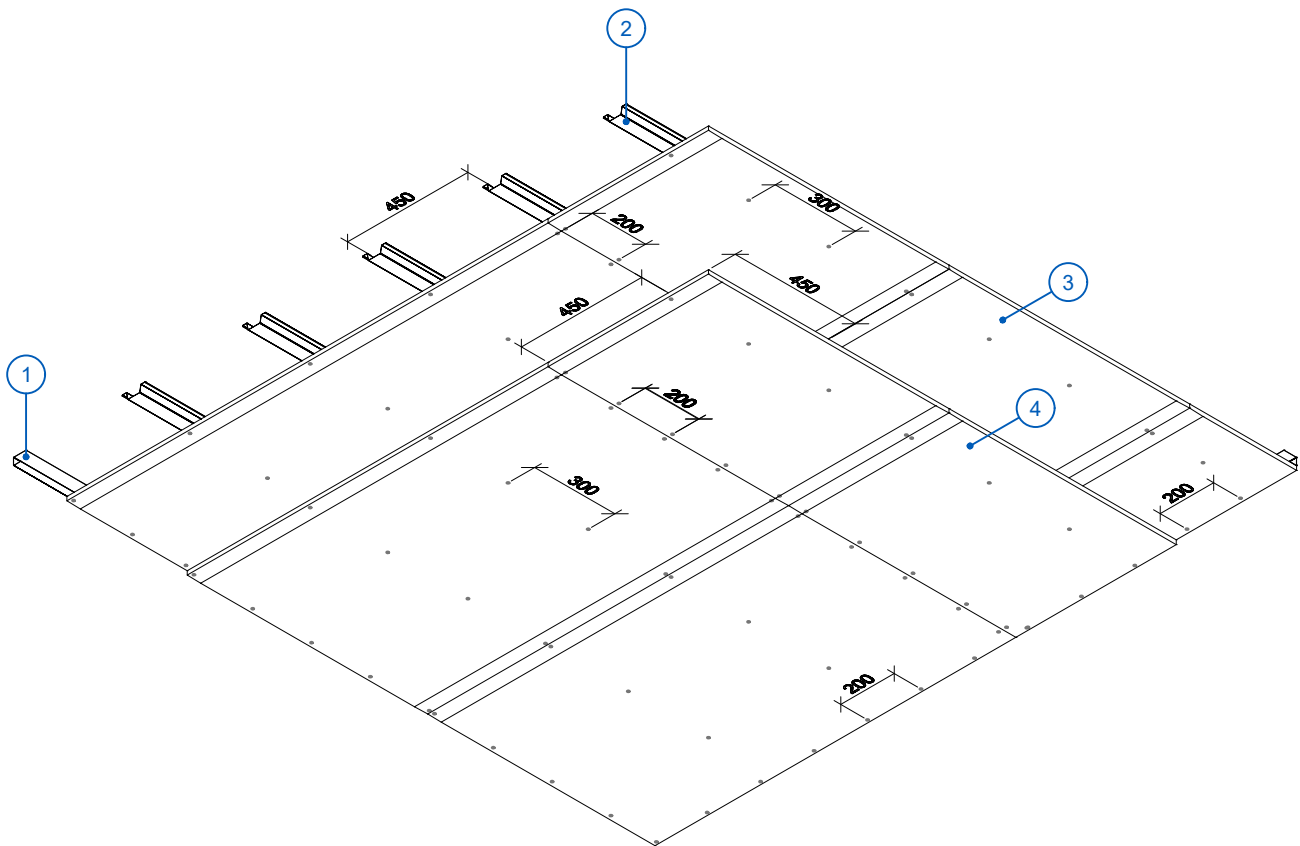

- 1. 25 mm kantskinne, Gyproc GK-C**
- 2. 25 mm sekundærprofil, Gyproc S 25/85 cc 450 mm**
- 3. 1. pladelag, 15,4 mm brandgipsplade, Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo**  
*Monteres med 25 mm skruer Gyproc QS 25*  
*Skrueråfstande hhv. 200 mm langs rand og i pladens kortkanter og 300 mm i mellemliggende sekundærprofiler*
- 4. 2. pladelag, 15,4 mm brandgipsplade, Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo**  
*Monteres med 41 mm skruer Gyproc QS 41*  
*Skrueråfstande hhv. 200 mm langs rand og i pladens kortkanter og 300 mm i mellemliggende sekundærprofiler*

Systemet er testet under 60 minutters brandforløb iht. EN 14135:2004 og klassificeret iht. EN 13501-2:2016 (DBI rapport PCA10856A).

## Datablad

System 60 minutters brandbeskyttelsessystem - K<sub>2</sub>60 A2-s1,d0



Emne 2 lag Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo monteret på stålunderlag

Mål	1:5	Dato	28/11-2023	Rev.		Rev. dato		Nr.	DB-C-P 01
-----	-----	------	------------	------	--	-----------	--	-----	-----------